

Toro, °C	Tt, °C	Tg, °C
10	70,0	43,0
9	70,0	43,0
8	70,0	43,0
7	70,0	43,0
6	70,0	43,0
5	70,0	43,0
4	70,0	43,0
3	70,0	43,0
2	70,0	43,0
1	70,0	43,0
0	71,1	43,3
-1	72,2	43,6
-2	73,3	43,9
-3	74,3	44,2
-4	75,4	44,5
-5	76,5	44,8
-6	77,6	45,1
-7	78,7	45,4
-8	79,8	45,7
-9	80,9	46,0
-10	82,0	46,3
-11	83,0	46,7
-12	84,1	47,0
-13	85,2	47,3
-14	86,3	47,6
-15	87,4	47,9
-16	88,5	48,2
-17	89,6	48,5
-18	90,7	48,8
-19	91,7	49,1
-20	92,8	49,4
-21	93,9	49,7
-22	95,0	50,0

**Šilumos šaltinių šildymo sezono
temperatūrinis grafikas.
Kauno miesto izoliuoto tinklo katilinės su karšto vandens
ruošimu šilumos punktuose**


SUDERINTA
Kauno miesto savivaldybės
Administracijos direktorius

Vilius Šiliauskas
2021 m. 10-01

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius
2021 m.

Temperatūrinis grafikas pagal 95-70 °C
Skaičiuotina patalpų temperatūra 18 °C

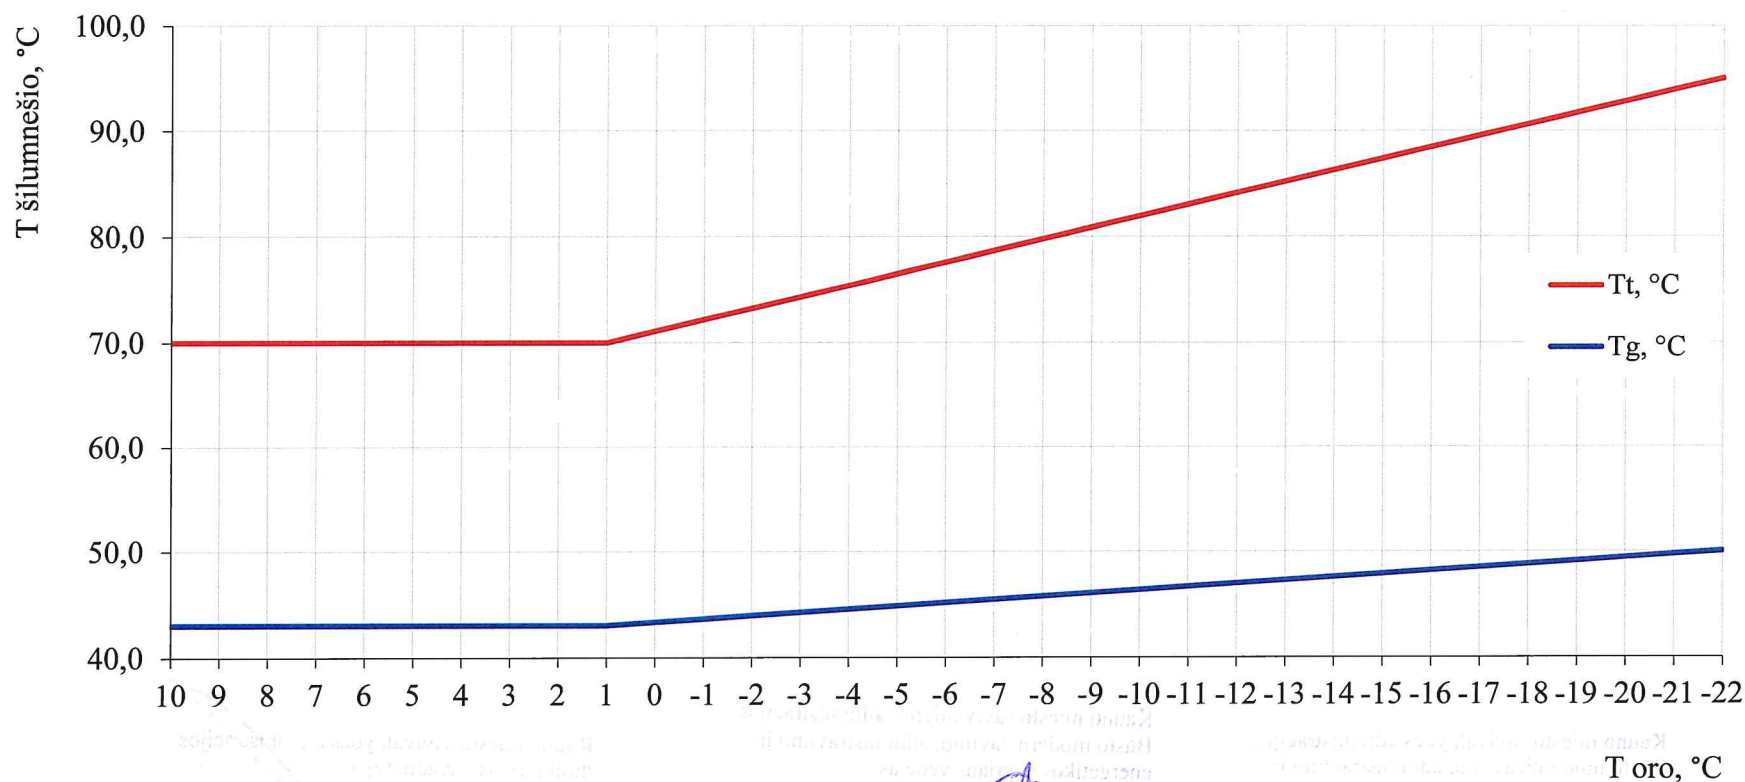

Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Audrius Pupininkas