


Šilumos šaltinių šildymo sezono
temperatūrinis grafikas.
Kauno termofikacijos elektrinė,
Petrašiūnų elektrinė, Inkaro katilinė ir Kauno miesto
Nepriklausomi šilumos gamintojai

SUDERINTA
Kauno miesto savivaldybės
Administracijos direktorius
Tadas Metelionis
2022 m.

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius
2022 m.

Toro, °C	Tt, °C	Tg, °C
10	70,0	43,0
9	70,0	43,0
8	70,0	43,0
7	70,0	43,0
6	70,0	43,0
5	70,0	43,0
4	70,0	43,0
3	70,0	43,0
2	70,0	43,0
1	70,0	43,0
0	72,4	43,3
-1	75,0	43,6
-2	77,9	43,9
-3	80,4	44,2
-4	83,0	44,5
-5	85,8	44,8
-6	88,4	45,1
-7	91,0	45,4
-8	93,4	45,7
-9	96,2	46,0
-10	98,7	46,4
-11	101,5	46,7
-12	104,0	47,0
-13	106,7	47,3
-14	109,7	47,6
-15	112,6	47,9
-16	115,0	48,2
-17	115,0	48,5
-18	115,0	48,8
-19	115,0	49,1
-20	115,0	49,4
-21	115,0	49,7
-22	115,0	50,0

Temperatūrinis grafikas pagal 130-70 °C
Skačiuotina patalpų temperatūra 18 °C

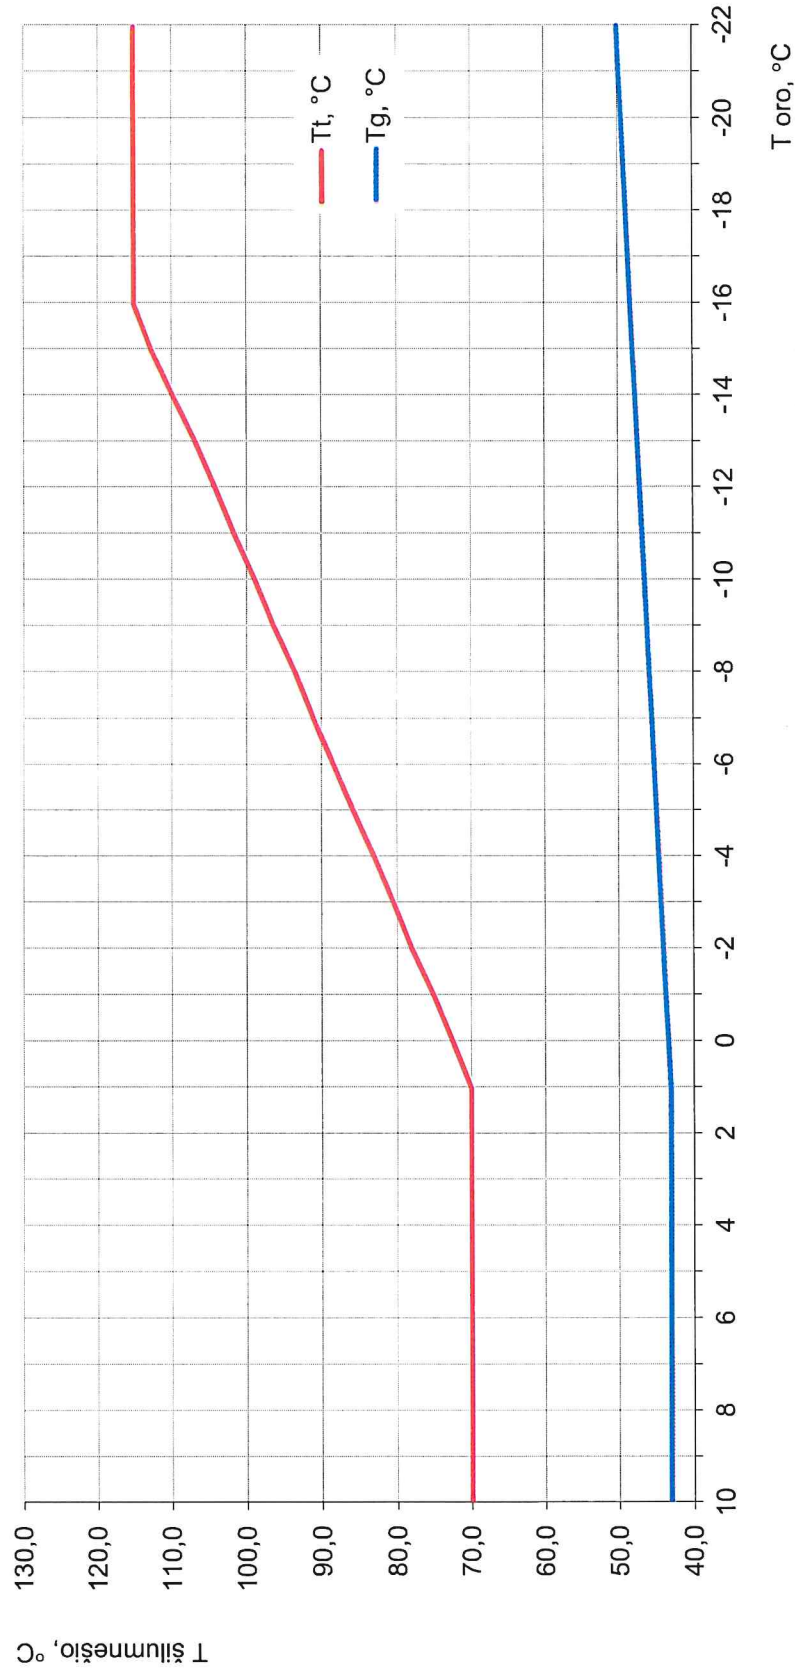

Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Audrius Pupininkas