

Šilumos šaltinių šildymo sezono
temperatūrinis grafikas.
Izoliuoto tinklo katilinės ir buitinės katilinės
be karšto vandens ruošimo šilumos punktuose

SUDERINTA

Kauno miesto savivaldybės
Administracijos direktorius


Tadas Metelionis
2022 m.

TVIRTINU

AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius
2022 m.

Temperatūrinis grafikas šildymui pagal 85-60 °C
Skačiuotina patalpų temperatūra 18 °C

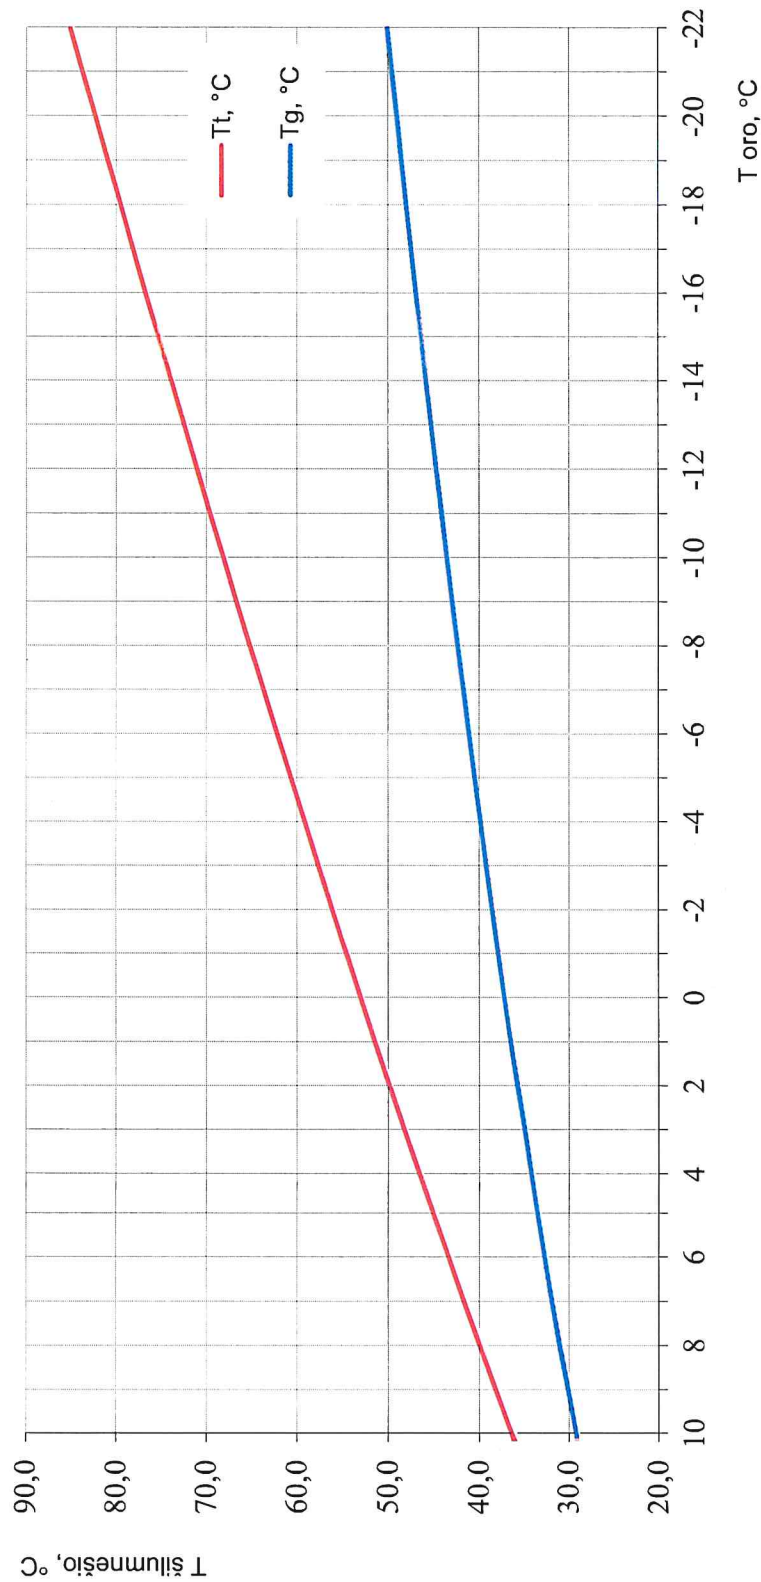

Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Audrius Pupininkas