


Naujos statybos (renovuotų) pastatų šildymo sistemų
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
80/60

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius
2022 m.

T oro, °C	Tt, °C	Tg, °C
10	30,4	26,4
9	32,0	27,5
8	33,5	28,5
7	35,1	29,6
6	36,6	30,6
5	38,2	31,7
4	39,7	32,7
3	41,3	33,8
2	42,8	34,8
1	44,4	35,9
0	45,9	36,9
-1	47,5	38,0
-2	49,0	39,0
-3	50,6	40,1
-4	52,1	41,1
-5	53,7	42,2
-6	55,2	43,2
-7	56,8	44,3
-8	58,3	45,3
-9	59,9	46,4
-10	61,4	47,4
-11	63,0	48,5
-12	64,5	49,5
-13	66,1	50,6
-14	67,6	51,6
-15	69,1	52,7
-16	70,7	53,7
-17	72,2	54,8
-18	73,8	55,8
-19	75,3	56,8
-20	76,9	57,9
-21	78,4	58,9
-22	80,0	60,0

Skačiuotina patalpų temperatūra 18 °C

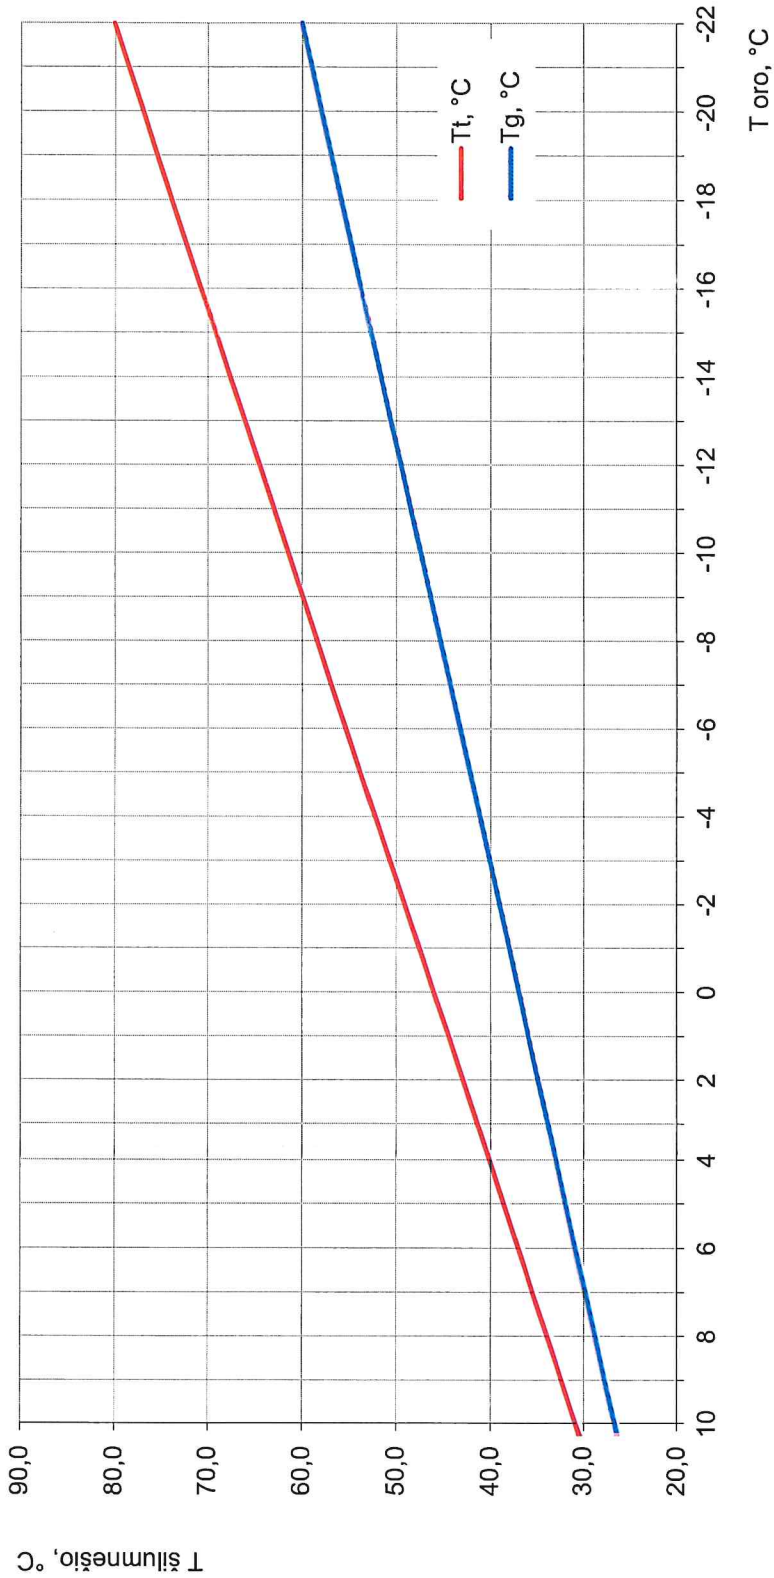

Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Audrius Pupinir s