


TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius
2023 m.



**2024 M. NEŠILDYMO SEZONO PAROS TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS KAUNO MIESTO ŠILUMOS
VARTOTOJAMS**

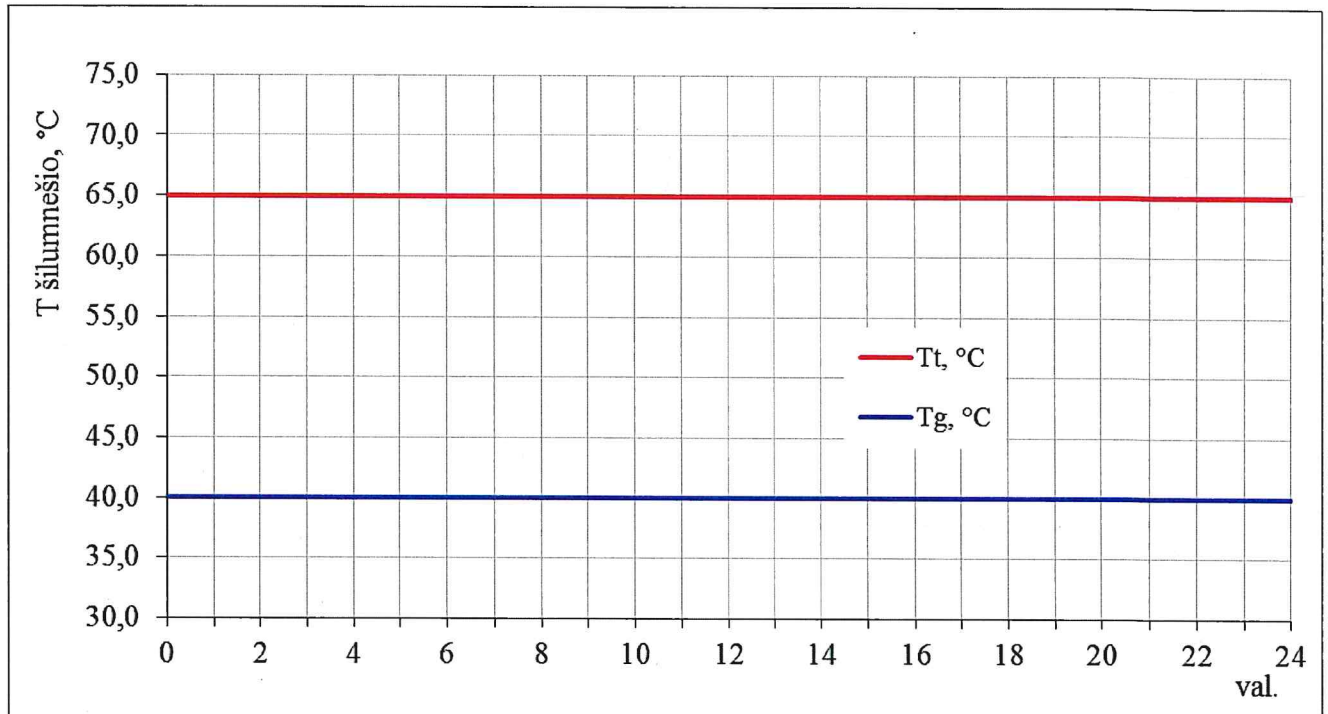

PASTABOS:

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60 °C (HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“).
2. Leidžiamas tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimas ne ilgiau kaip 3 valandas per parą (esant pastoviam šilumos vartojimui) ne daugiau 10 °C (EETET, patvirtinta 2012 m. spalio 29 d. 1381 p.).
3. Grįžtančio šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas $\pm 3\%$.

Tinklo valdymo skyriaus vadovas



Audrius Pupininkas