


**Šilumos suvartotos karšto vandens ruošimui 2009 m. birželio mėn. analizė  
daugiabučiuose namuose, kuriuose karšto vandens sistema su cirkuliacija ir vonių šildytuvais**

Pastato aukštų skaič.	Pastatų skaičius	Butų skaič.	Apmokestintas šilumos kiekis MWh	Deklaruotas suvartotas karšto vandens kiekis m <sup>3</sup>	Apmokestintas šilumos kiekis MWh		Lyginamieji dydžiai			Norminis šilumos kiekis temperatūros palaikymui kWh/butui mėn
					vandens pašildymui	kv temp. palaikymui	Vidutinis karšto vandens suvartojimas m <sup>3</sup> /butui mėn	Vidutinis šilumos kiekis temperatūros palaikymui kWh/butui mėn	Vidutinis mokestis už karšto vandens temp.palaikymą** Lt/butui su 5 % PVM	
1	2	75	27,26	218	11,11	16,15	2,91	215,33	42,60	160
2	68	531	180,26	1469	74,25	106,01	2,77	199,64	39,49	160
3	73	943	314,34	2377	118,85	195,49	2,52	207,31	41,01	160
4	81	1905	609,07	4624	235,83	373,24	2,43	195,93	38,76	160
5	970	54996	14890,10	121284	6185,60	8704,50	2,21	158,28	31,31	160
6	20	894	263,19	1972	100,56	162,63	2,21	181,91	35,99	160
7*	4	177	14,18	285	13,30	0,88	1,61	4,97	0,98	80
8*	5	280	38,15	788	33,34	4,81	2,81	17,18	3,40	80
9	364	23929	7536,70	60464	3083,70	4453,00	2,53	186,09	36,81	160
10	10	457	145,51	1056	53,86	91,65	2,31	200,55	39,67	160
12	77	4138	1459,75	10424	531,62	928,13	2,52	224,29	44,37	160
13	9	494	152,87	1487	75,84	77,03	3,01	155,93	30,85	160
16	5	461	129,93	981	50,04	79,89	2,13	173,30	34,28	160
<b>1-16</b>	<b>1688</b>	<b>89280</b>	<b>25761,31</b>	<b>207429</b>	<b>10567,90</b>	<b>15193,41</b>	<b>2,32</b>	<b>170,18</b>	<b>33,66</b>	<b>160</b>
<b>Naujos statybos</b>	<b>41</b>	<b>1496</b>	<b>245,36</b>	<b>4156</b>	<b>205,09</b>	<b>40,27</b>	<b>2,78</b>	<b>26,92</b>	<b>5,33</b>	<b>80</b>
<b>Renovuoti</b>	<b>10</b>	<b>630</b>	<b>160,27</b>	<b>1431</b>	<b>72,97</b>	<b>87,30</b>	<b>2,27</b>	<b>138,57</b>	<b>27,41</b>	<b>160</b>
<b>Buvusioje 3-jų v.sistemoje (Šilainiai)</b>	<b>154</b>	<b>8774</b>	<b>2972,40</b>	<b>23224</b>	<b>1184,40</b>	<b>1788,00</b>	<b>2,65</b>	<b>203,78</b>	<b>40,31</b>	<b>170</b>

\* naujos statybos namai

\*\* šilumos kaina 18,84 ct/kWh (šilumos punkto įrenginiai-vartotojų nuosavybė)

**Vidutinis šilumos suvartojimas daugiabučiuose namuose karšto vandens temperatūrai palaikyti kWh/butui  
2009 m. birželio mėn.  
(karšto vandens sistema su cirkuliacija ir vonių šildytuvais)**

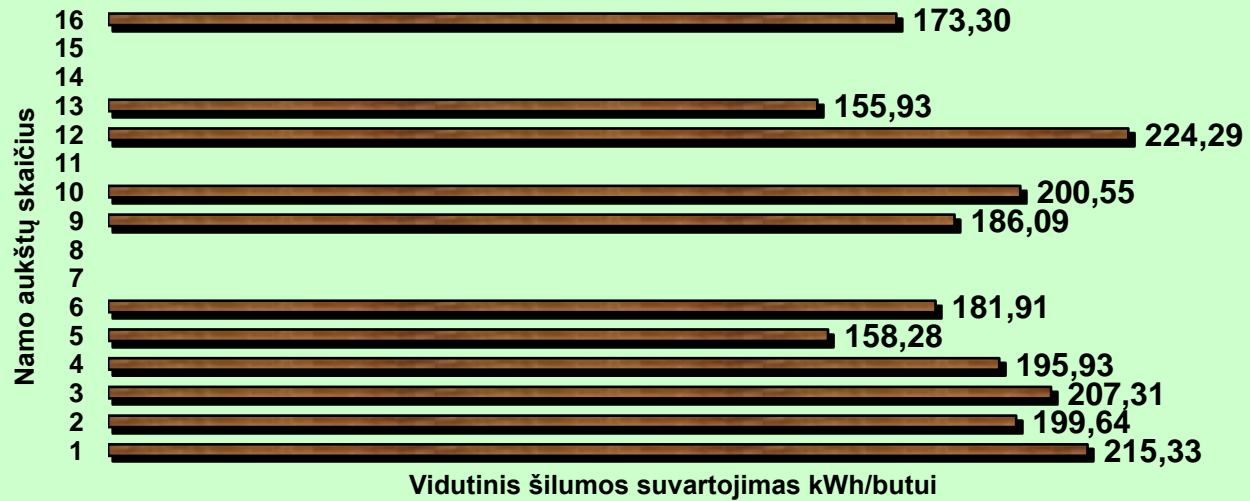

**Vidutinis mokestis už karšto vandens temperatūros palaikymą  
daugiabučiuose namuose 2009 m. birželio mėn.  
(karšto vandens sistema su cirkuliacija ir vonių šildytuvais)**

