


**Šilumos suvartotos karšto vandens ruošimui 2009 m. rugpjūčio mėn. analizė
daugiabučiuose namuose, kuriuose karšto vandens sistema su cirkuliacija ir vonių šildytuvais**

Pastato aukštų skaič.	Pastatų skaičius	Butų skaič.	Apmokestintas šilumos kiekis MWh	Deklaruotas suvartotas karšto vandens kiekis m ³	Apmokestintas šilumos kiekis MWh		Lyginamieji dydžiai			Norminis šilumos kiekis tempertūros palaikymui kWh/butui mėn
					vandens pašildymui	kv temp. palaikymui	Vidutinis karšto vandens suvartojimas m ³ /butui mėn	Vidutinis šilumos kiekis tempertūros palaikymui kWh/butui mėn	Fakt. vidutinis mokestis už karšto vandens temp.palaikymą** Lt/butui su 5% PVM	
1	2	75	26,34	252	12,87	13,47	3,36	179,60	33,84	160
2	73	623	127,09	1052	53,43	73,66	1,69	118,23	22,28	160
3	76	1080	224,13	1829	92,83	131,30	1,69	121,57	22,90	160
4	81	1905	298,31	2421	122,48	175,83	1,27	92,30	17,39	160
5	971	54994	13069,90	112468	5734,50	7335,40	2,05	133,39	25,13	160
6	20	893	232,42	1906	97,22	135,20	2,13	151,40	28,52	160
7*	4	177	15,38	355	15,25	0,13	2,01	0,73	0,14	80
8*	5	289	31,10	617	27,62	3,48	2,13	12,04	2,27	80
9	364	23929	6826,10	56582	2885,20	3940,90	2,36	164,69	31,03	160
10	10	457	112,76	919	46,86	65,90	2,01	144,20	27,17	160
12	77	4138	1258,58	9653	492,36	766,22	2,33	185,17	34,89	160
13	9	494	119,66	1223	62,40	57,26	2,48	115,91	21,84	160
16	5	461	123,51	976	49,78	73,73	2,12	159,93	30,13	160
1-16	1697	89515	22465,28	190253	9692,80	12772,48	2,13	142,69	26,88	160
Naujos statybos	42	1561	205,05	3912	182,85	22,200	2,51	14,22	2,68	80
Renovuoti	10	630	145,03	1349	68,78	76,250	2,14	121,03	22,80	160
Buvusioje 3-jų v.sistemoje (Šilainiai)	180	8972	2659,99	20935	1065,00	1594,99	2,33	177,77	33,49	170

* naujos statybos namai

** šilumos kaina 18,84 ct/kWh (šilumos punkto įrenginiai-vartotojų nuosavybė)

Vidutinis šilumos suvartojimas daugiabučiuose namuose karšto vandens temperatūrai palaikyti kWh/butui
2009 m. rugpjūčio mėn.
(karšto vandens sistema su cirkuliacija ir vonių šildytuvais)

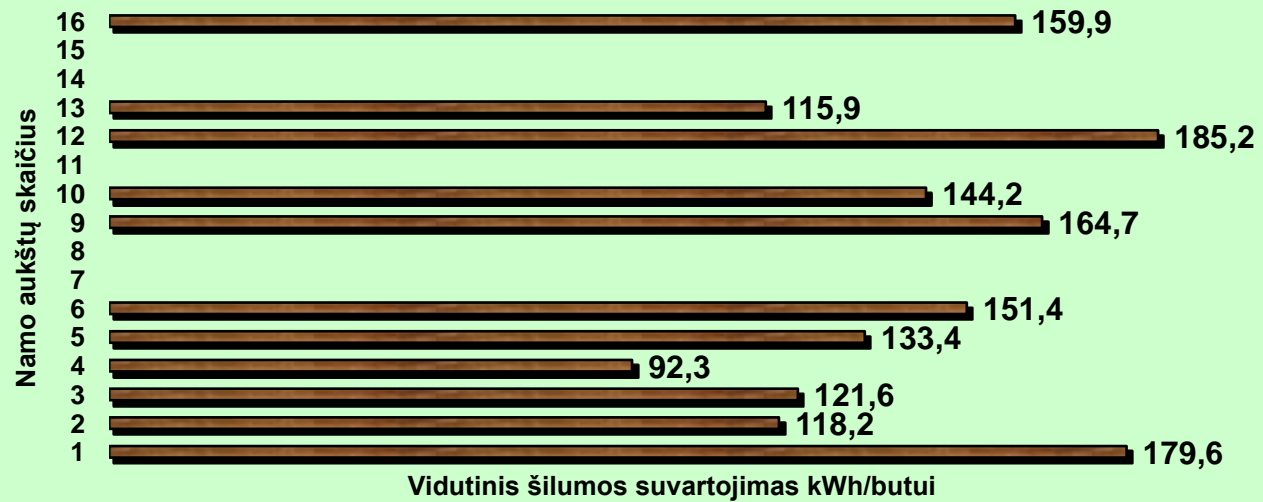

**Vidutinis mokestis už karšto vandens temperatūros palaikymą
daugiabučiuose namuose 2009 m. rugpjūčio mėn.
(karšto vandens sistema su cirkuliacija ir vonių šildytuvais)**

