

**Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už šildymą 2010 m. spalio mėn.**

Vidutinė oro temperatūra spalio mėn. (daugiametė):

7,1 °C

Dienolaipsniai spalio mėn. (daugiamečiai):

337,9 DL


Pastato aukštų skaičius	2010 m. spalio mėn.**						2009 m. spalio mėn.**			2008 m. spalio mėn.**		2007 m. spalio mėn.**		2006 m. spalio mėn.**	
	oro temperatūra			dienolaipsniai			oro temp.	dienolaipsniai		oro temp.	dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai
	4,3 °C			274 DL			4,2 °C	261,4DL		8,55 °C	179,6 DL	6,53 °C	240,9 DL	7,73 °C	154 DL
	Prognozė			Faktas			Faktas			Faktas		Faktas		Faktas	
	Vid.šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vid. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM kai šiluma tiekama iš Vartotojams priklausanč. šilum. punktų		Vid.šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vid. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM kai šiluma tiekama iš Vartotojams priklausanč. šilum. punktų		Vid.šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vid. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM kai šiluma tiekama iš Vartotojams priklausanč. šilum. punktų		Vid.šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vid.šildymo kaina Lt/kvad.m su 5% PVM	Vid.šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vid.šildymo kaina Lt/kvad.m su 5% PVM	Vid.šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vid.šildymo kaina Lt/kvad.m su 5% PVM
1	6,96	1,88	1,94	6,67	1,80	1,86	6,64	1,36	1,45	3,67	0,57	5,12	0,64	2,57	0,32
2	9,05	2,44	2,53	11,17	3,01	3,12	8,63	1,77	1,88	6,06	0,93	7,84	0,99	4,27	0,54
3	9,72	2,62	2,71	10,60	2,86	2,96	9,27	1,90	2,02	6,72	1,04	8,88	1,12	4,86	0,61
4	9,60	2,59	2,68	11,04	2,98	3,08	9,16	1,88	2,00	6,43	0,99	8,10	1,02	4,84	0,61
5	7,16	1,93	2,00	8,53	2,30	2,38	6,83	1,40	1,49	4,80	0,74	6,22	0,78	3,08	0,39
6	7,16	1,93	2,00	8,41	2,27	2,35	6,83	1,40	1,49	4,46	0,69	6,08	0,76	3,05	0,38
7*	2,68	0,72	0,75	3,09	0,83	0,86	2,56	0,53	0,56	1,16	0,18	3,53	0,44		
8*	2,77	0,75	0,77	2,70	0,73	0,75	2,64	0,54	0,58	1,15	0,18	2,59	0,33	1,85	0,23
9	7,40	2,00	2,07	8,77	2,37	2,45	7,06	1,45	1,54	4,86	0,75	6,01	0,76	2,99	0,37
10	6,97	1,88	1,95	7,02	1,89	1,96	6,65	1,37	1,45	4,58	0,71	5,91	0,74	3,92	0,49
12	9,05	2,44	2,53	10,76	2,90	3,00	8,63	1,77	1,88	6,25	0,96	7,87	0,99	4,34	0,54
13	6,49	1,75	1,81	7,55	2,04	2,11	6,19	1,27	1,35	5,24	0,81	7,07	0,89	3,31	0,42
16	10,34	2,79	2,89	10,56	2,85	2,95	9,86	2,02	2,15	8,14	1,25	8,43	1,06	5,51	0,69
Vid. 1a.-16a.	7,58	2,05	2,12	8,94	2,41	2,50	7,23	1,48	1,58	5,08	0,78	6,50	0,82	3,34	0,42
Naujos statyb.	3,91	1,06	1,09	3,83	1,03	1,07	3,73	0,77	0,81	2,38	0,37	3,34	0,42	1,56	0,20
Renovuoti	4,51	1,22	1,26	4,7	1,27	1,31	4,3	0,88	0,94						
Šilum. kaina ct/kWh be PVM		24,76	25,61		24,76	25,61		18,84	20,01		14,67		11,97		11,97

\* naujos statybos namai;

\*\* šildymo laikotarpio (2010 m.spalio 12-31 d.)


DL=(18-t<sub>lovid</sub>) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t<sub>lovid</sub> - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z- mėnesio trukmė paromis

**Faktinis vidutinis šilumos suvartojimas šildymui skirtingo aukštingumo pastatuose  
2010 m. spalio mėn.**

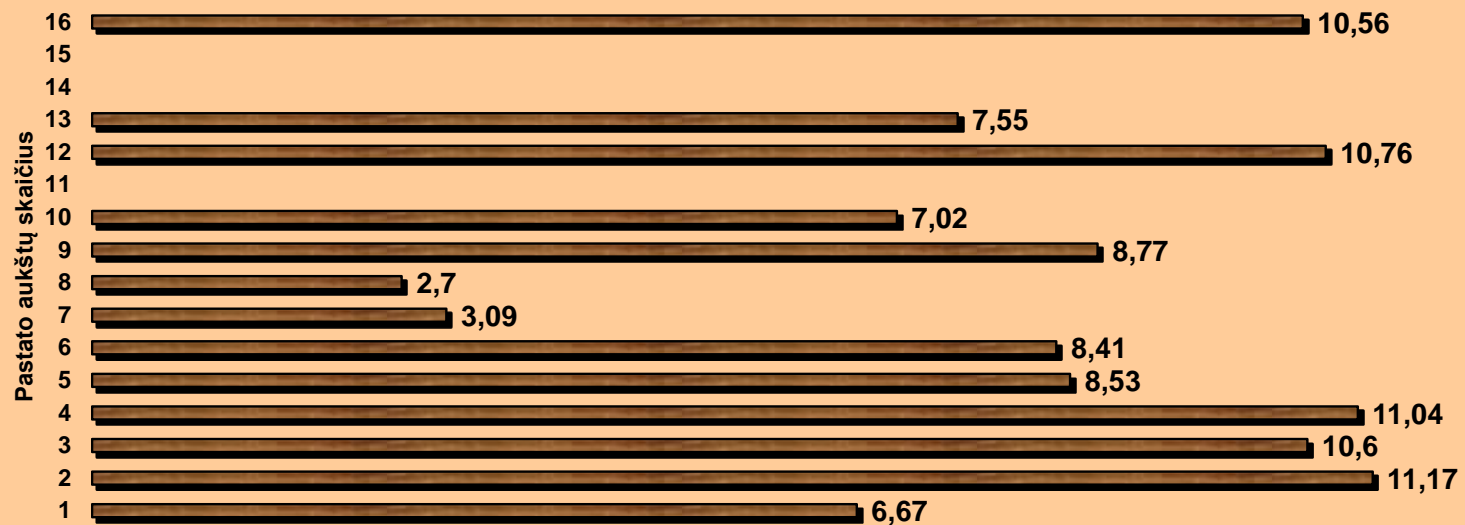

Faktinis vidutinis šilumos suvartojimas šildymui kWh/kvad.m

Faktinis vidutinis mokestis už šildymą skirtingo aukštingumo pastatuose 2010 m.  
spalio mėn.  
(šilumos punkto įrenginiai-vartotojų nuosavybė)

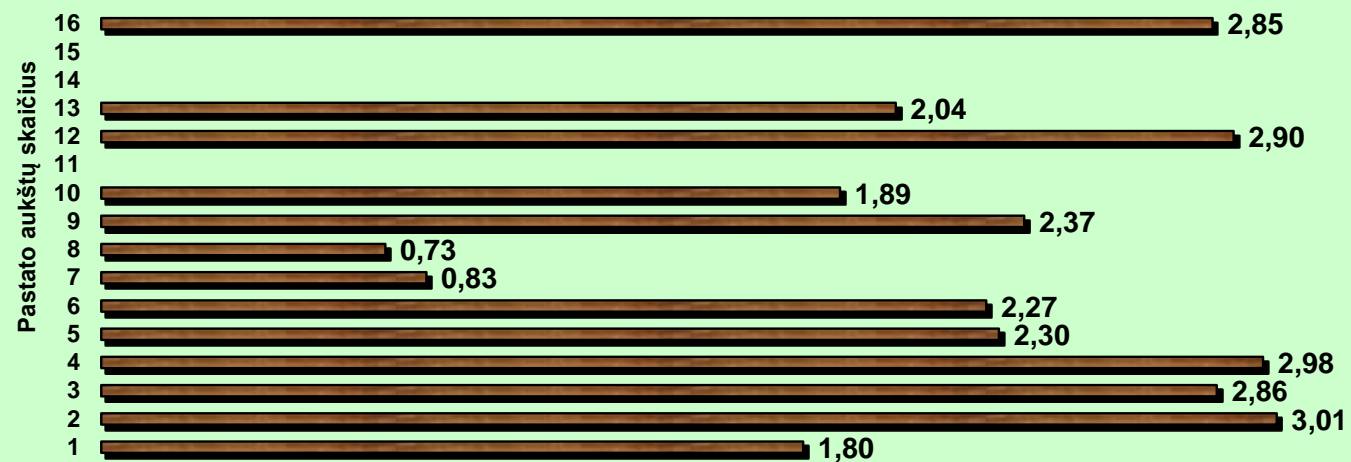

Faktinis vidutinis mokestis už šildymą Lt/kvad. m su 9 % PVM

Faktinis vidutinis mokestis už šildymą skirtingo aukštingumo pastatuose 2010 m.  
spalio mėn.  
(šilumos punkto įrenginiai-šilumos tiekėjo nuosavybė)



