


Senos statybos pastatų šildymo sistemų
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
 95/70

TVIRTINU
 AB „Kauno energija“
 Generalinis direktorius

Rimantas Bakas
 2015 m. rugpjūtį mėn.

Toro, °C	Tt, °C	Tg, °C
10	33,4	28,4
9	35,3	29,7
8	37,3	31,0
7	39,2	32,3
6	41,1	33,6
5	43,0	34,9
4	45,0	36,2
3	46,9	37,5
2	48,8	38,8
1	50,7	40,1
0	52,7	41,4
-1	54,6	42,7
-2	56,5	44,0
-3	58,4	45,3
-4	60,4	46,6
-5	62,3	47,9
-6	64,2	49,2
-7	66,1	50,5
-8	68,1	51,8
-9	70,0	53,1
-10	71,9	54,4
-11	73,8	55,7
-12	75,7	57,0
-13	77,7	58,3
-14	79,6	59,6
-15	81,5	60,9
-16	83,4	62,2
-17	85,4	63,5
-18	87,3	64,8
-19	89,2	66,1
-20	91,1	67,4
-21	93,1	68,7
-22	95,0	70,0

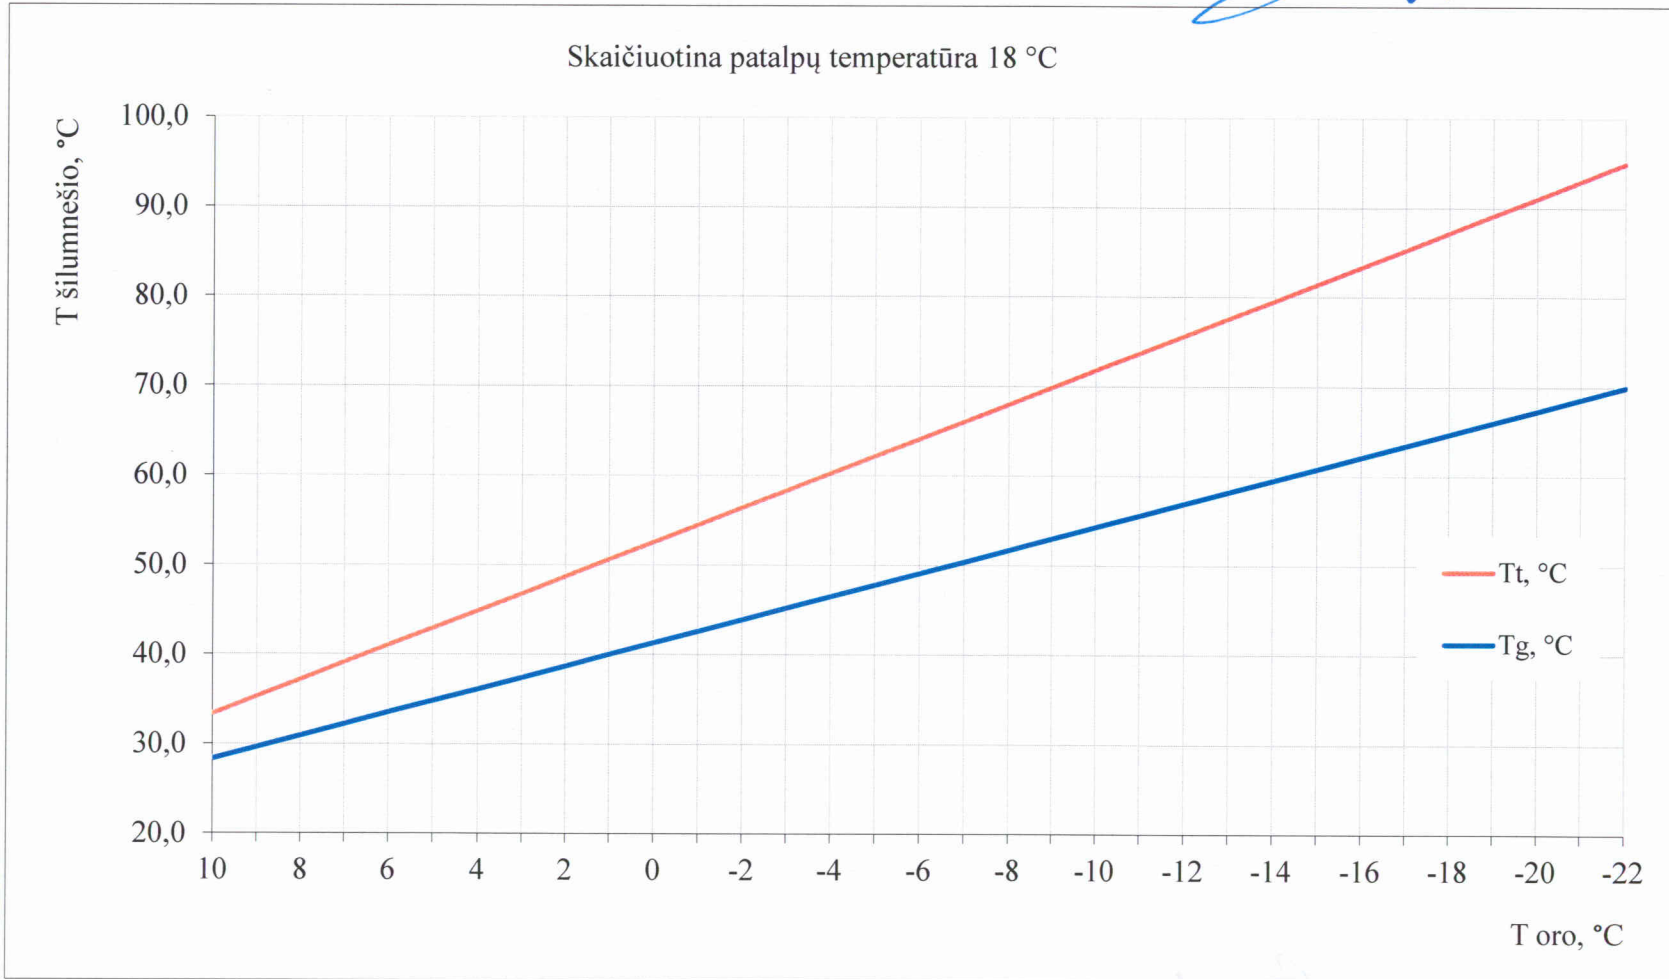

Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos vadovas

Stanislovas Karčiauskas