

**Šilumos šaltinių šildymo sezono
temperatūrinis grafikas.
Jurbarko miestas**

SUDERINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos
Kauno teritorinio skyriaus vedėjas

Arvydas Tranauskas
2018 m. 10 08

SUDERINTA
Jurbarko rajono savivaldybės
Administracijos direktorė


Vida Rekešienė
2018 m.

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius

Rimantas Bakas
2018 m.

Toro, °C	Tt, °C	Tg, °C
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	40,0
1	70,0	40,0
0	70,0	40,0
-1	70,0	40,0
-2	70,0	40,0
-3	70,0	41,0
-4	70,0	41,0
-5	70,0	41,0
-6	74,0	43,0
-7	74,0	43,0
-8	74,0	43,0
-9	74,0	43,0
-10	74,0	43,0
-11	78,0	45,0
-12	78,0	45,0
-13	78,0	45,0
-14	78,0	45,0
-15	78,0	45,0
-16	82,0	47,0
-17	82,0	47,0
-18	82,0	47,0
-19	82,0	47,0
-20	82,0	47,0
-21	82,0	47,0
-22	85,0	48,0

Temperatūrinis grafikas pagal 85-70 °C
Skaičiuotina patalpų temperatūra 18 °C

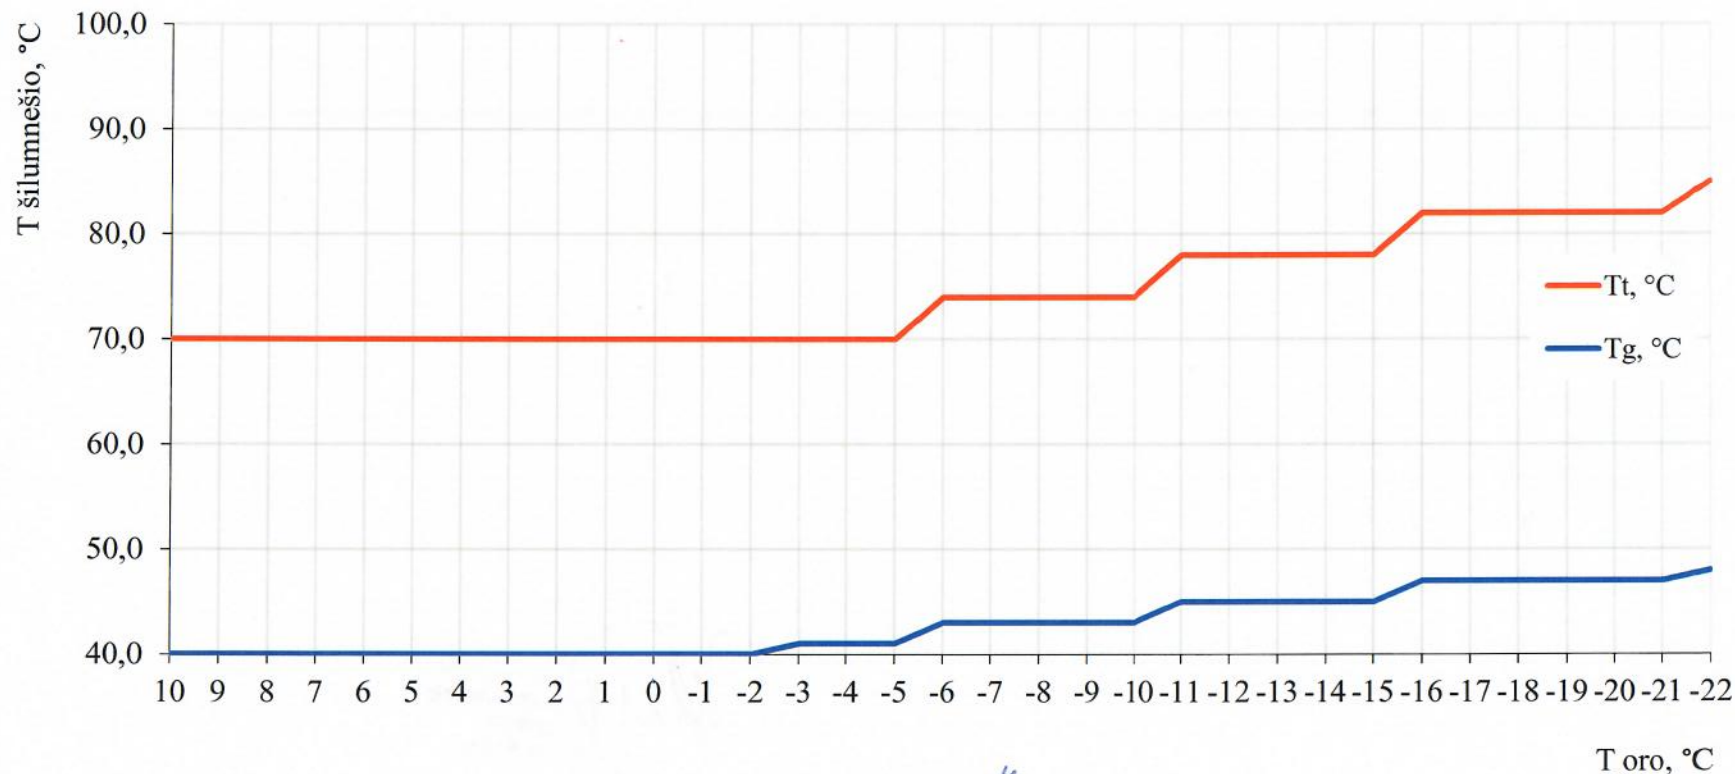

Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Audrius Pupininkas