


Toro, °C	Tt, °C	Tg, °C
10	65,9	43,0
9	65,8	43,0
8	65,7	43,0
7	65,7	43,0
6	65,6	43,0
5	65,5	43,0
4	65,4	43,0
3	65,4	43,0
2	65,3	43,0
1	65,2	43,0
0	67,4	43,3
-1	69,8	43,6
-2	72,4	43,9
-3	74,6	44,2
-4	77,0	44,5
-5	79,5	44,8
-6	81,9	45,1
-7	84,2	45,4
-8	86,4	45,7
-9	88,9	46,0
-10	91,2	46,4
-11	93,7	46,7
-12	96,0	47,0
-13	98,4	47,3
-14	101,2	47,6
-15	103,8	47,9
-16	106,0	48,2
-17	105,9	48,5
-18	105,8	48,8
-19	105,8	49,1
-20	105,7	49,4
-21	105,6	49,7
-22	105,5	50,0

**Šildymo sezono  
temperatūrinis grafikas  
vartotojams:  
Petrašiūnų raj.  
(pagal R. Kalantos g. 118)**

SUDERINTA  
Valstybinės energetikos inspekcijos  
Kauno teritorinio skyriaus vedėjas  
Arvydas Tranauskas  
2016 m.

SUDERINTA  
Kauno miesto savivaldybės  
Administracijos direktorius  
Gintaras Petrauskas  
2016 m.

TVIRTINU  
AB „Kauno energija“  
Generalinis direktorius  
Rimantas Bakas  
2016 m.

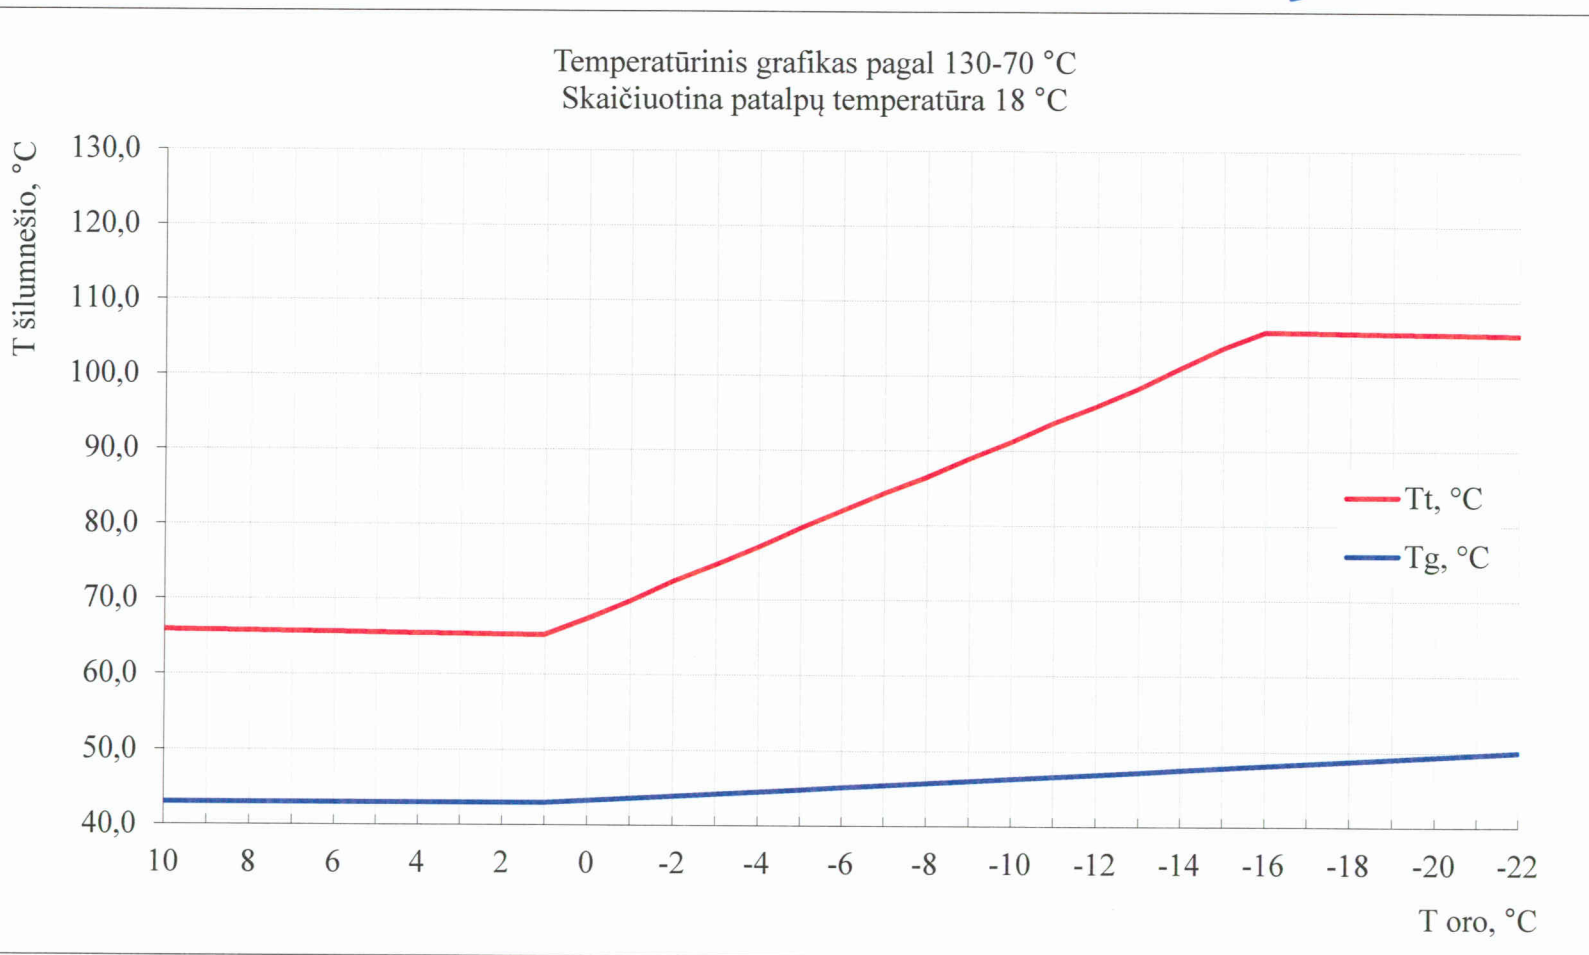

Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos vadovas

Stanislovas Karčiauskas