


**Šilumos šaltinių šildymo sezono  
temperatūrinis grafikas.  
Izoliuoto tinklo katilinės ir  
buitinės katilinės  
be karšto vandens ruošimo**

SUDERINTA  
Valstybinės energetikos  
reguliavimo tarybos  
Kauno teritorinio skyriaus vedėjas  
*N/A*  
Arvydas Tranauskas  
2020 m.

SUDERINTA  
Kauno miesto savivaldybės  
Administracijos direktorius  
Vilius Šiliauskas  
2020 m. 09 15

TVIRTINU  
AB „Kauno energija“  
Generalinis direktorius  
Tomas Garasimavičius  
2020 m.

Toro, °C	Tt, °C	Tg, °C
10	36,1	29,1
9	37,9	30,0
8	39,6	30,9
7	41,4	31,7
6	43,1	32,6
5	44,8	33,4
4	46,4	34,2
3	48,1	34,9
2	49,7	35,7
1	51,3	36,4
0	52,9	37,1
-1	54,4	37,8
-2	56,0	38,5
-3	57,5	39,1
-4	59,1	39,8
-5	60,6	40,4
-6	62,1	41,1
-7	63,6	41,7
-8	65,1	42,3
-9	66,5	42,9
-10	68,0	43,5
-11	69,5	44,1
-12	70,9	44,7
-13	72,3	45,2
-14	73,8	45,8
-15	75,2	46,3
-16	76,6	46,9
-17	78,0	47,4
-18	79,4	47,9
-19	80,8	48,5
-20	82,2	49,0
-21	83,6	49,5
-22	85,0	50,0

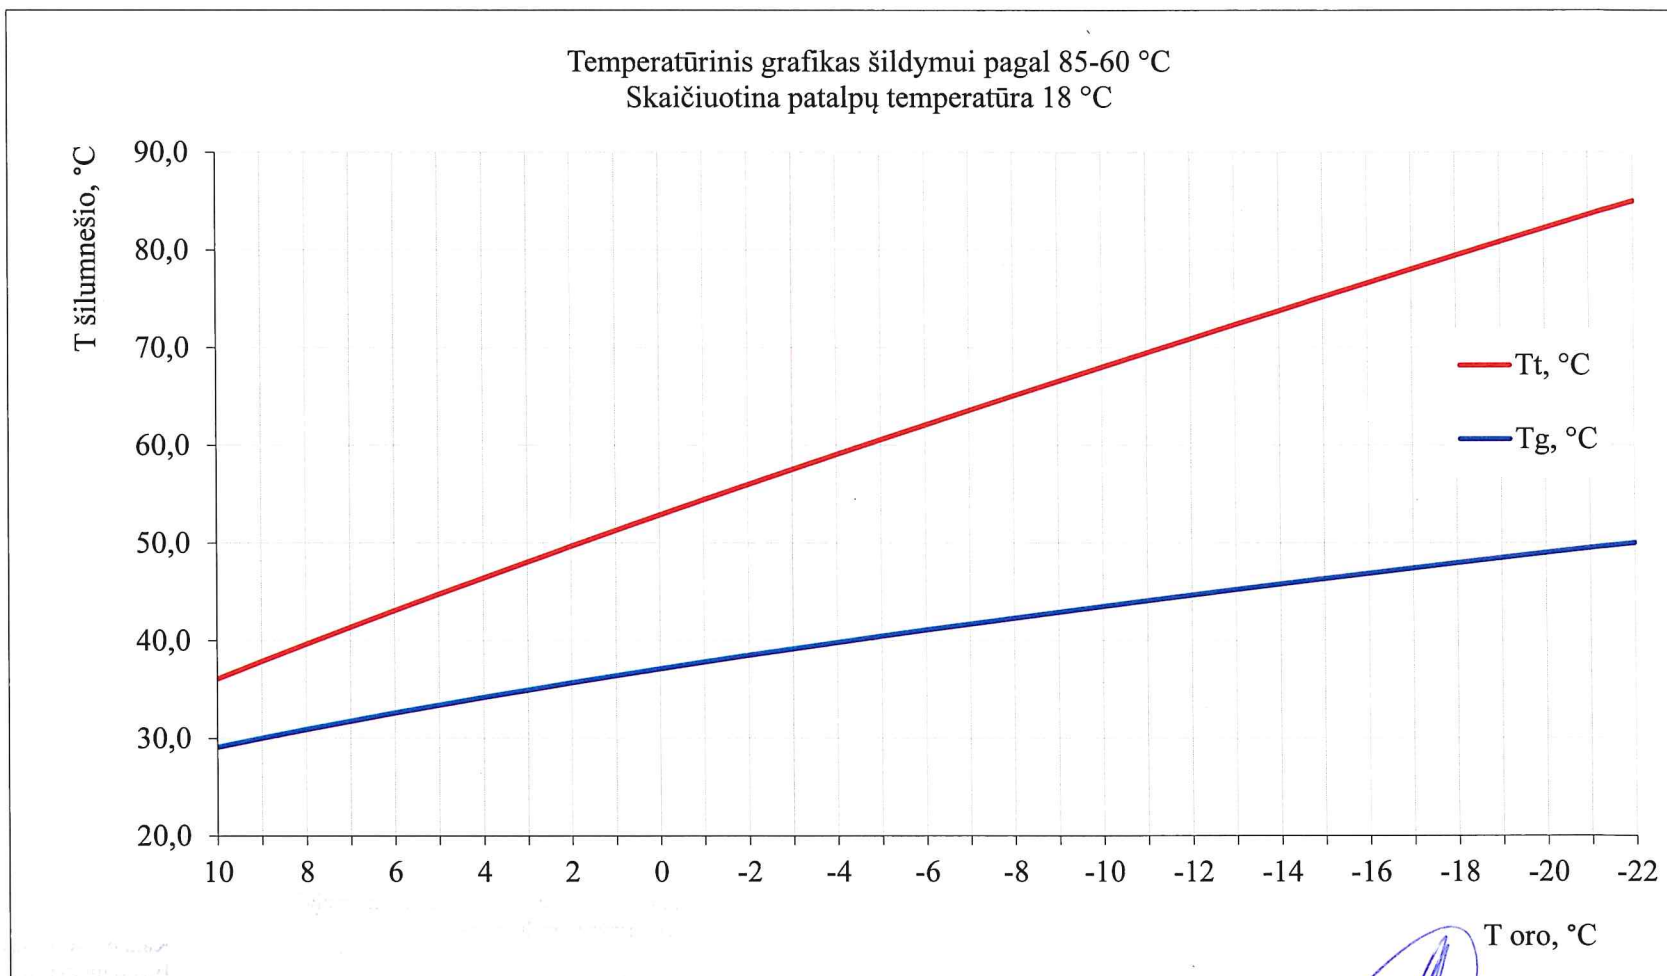

Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Audrius Pupininkas