


Toro, °C	Tt, °C	Tg, °C
10	65,9	43,0
9	65,8	43,0
8	65,7	43,0
7	65,7	43,0
6	65,6	43,0
5	65,5	43,0
4	65,4	43,0
3	65,4	43,0
2	65,3	43,0
1	65,2	43,0
0	67,4	43,3
-1	69,8	43,6
-2	72,4	43,9
-3	74,6	44,2
-4	77,0	44,5
-5	79,5	44,8
-6	81,9	45,1
-7	84,2	45,4
-8	86,4	45,7
-9	88,9	46,0
-10	91,2	46,4
-11	93,7	46,7
-12	96,0	47,0
-13	98,4	47,3
-14	101,2	47,6
-15	103,8	47,9
-16	106,0	48,2
-17	105,9	48,5
-18	105,8	48,8
-19	105,8	49,1
-20	105,7	49,4
-21	105,6	49,7
-22	105,5	50,0

**Šildymo sezono
temperatūrinis grafikas
vartotojams:
Petrašiūnų raj.
(pagal R. Kalantos g. 118)**

SUDERINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos
Kauno teritorinio skyriaus vedėjas
N/A
Arvydas Tranauskas
2020 m.

SUDERINTA
Kauno miesto savivaldybės
Administracijos direktorius
Vilius Šiliauskas
2020 m. 09 15

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius
2020 m.

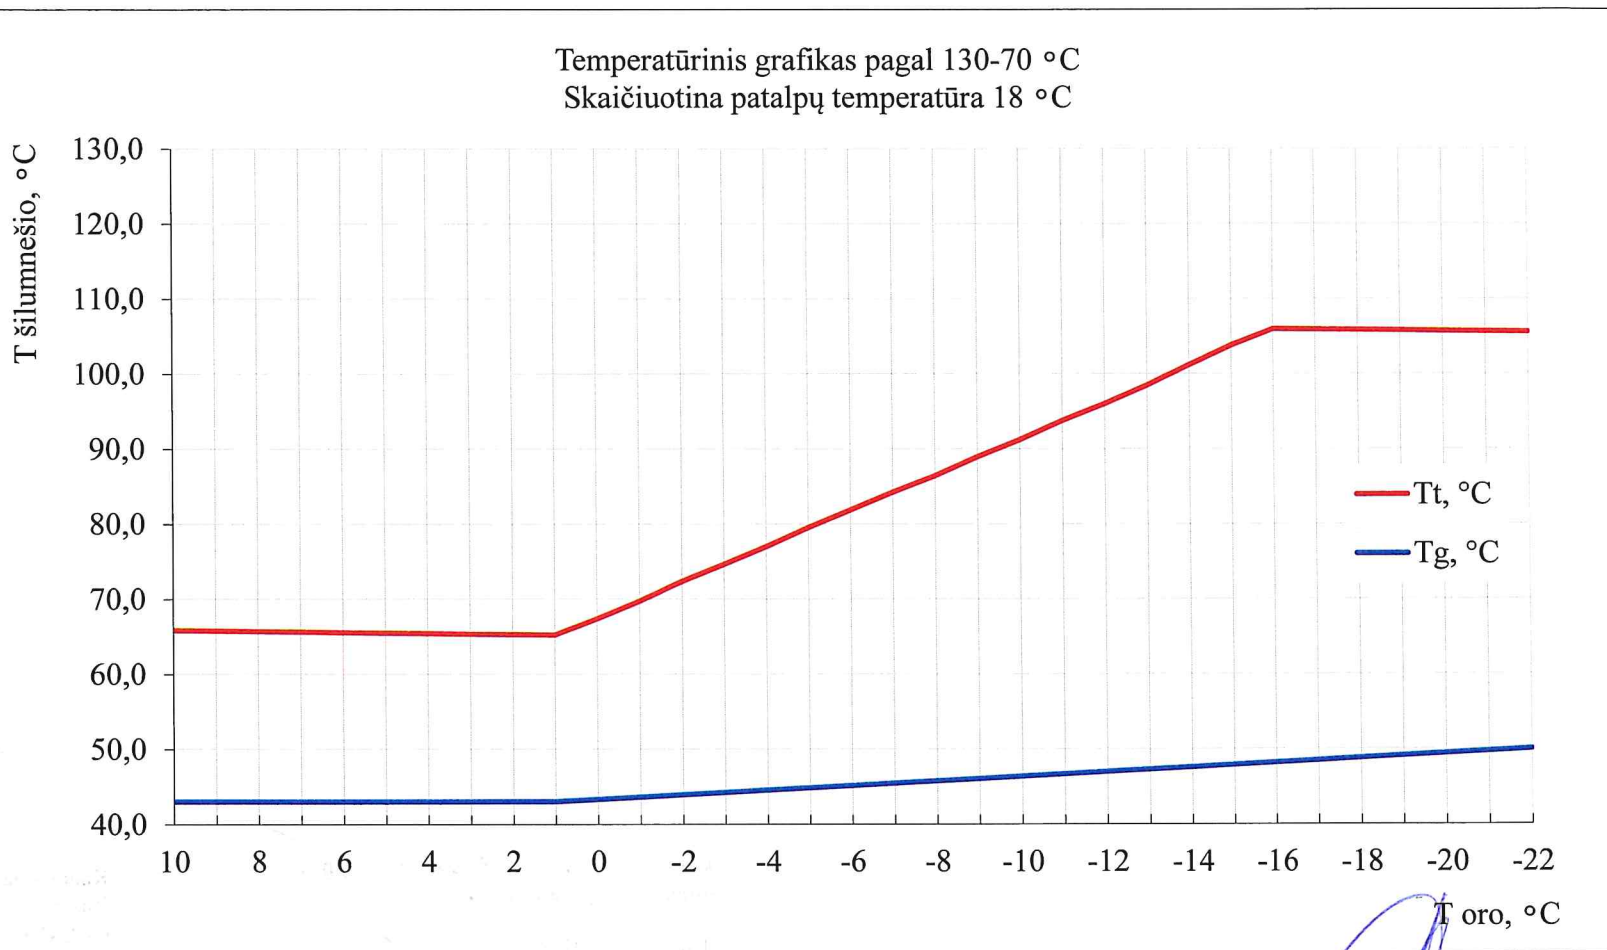

Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Audrius Pupininkas